



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

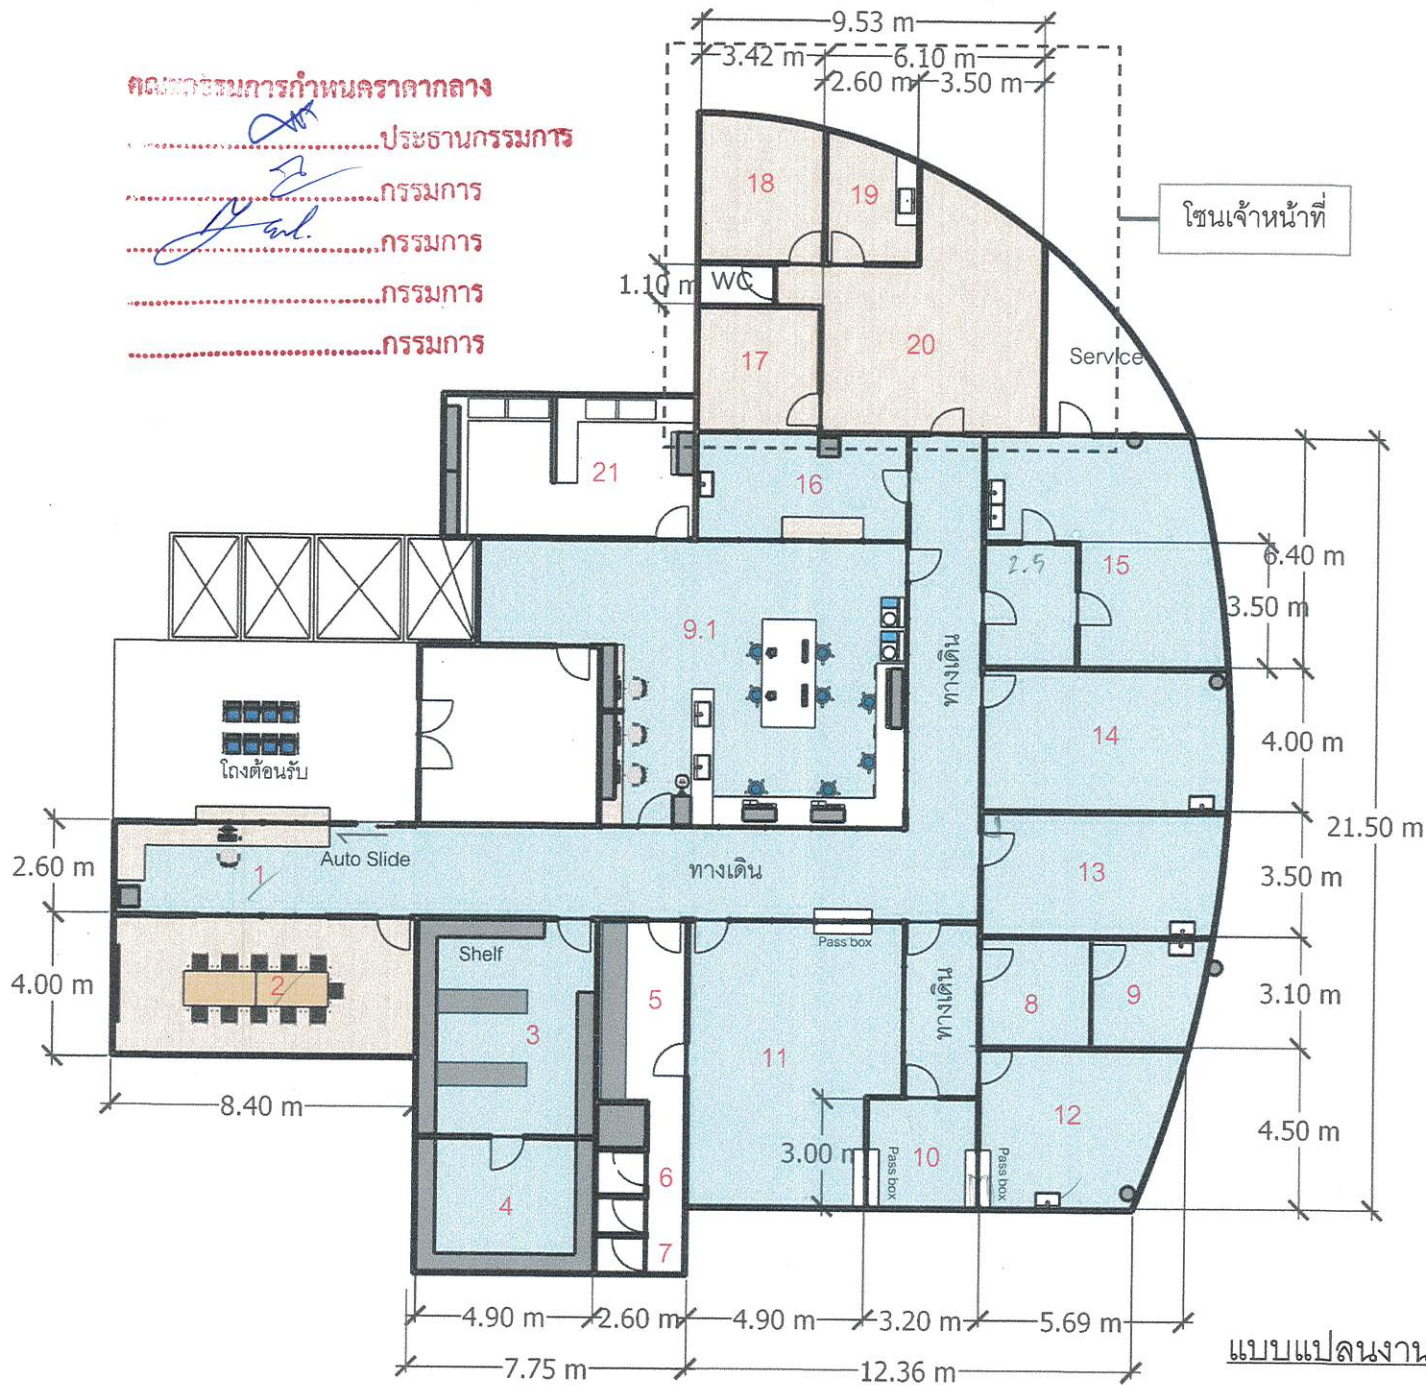


- 1 ทางเข้าหลัก/รับตัวอย่าง
- 2 ประชุม
- 3 Stock
- 4 เก็บของ
- 5 ล็อคเกอร์/เปลี่ยนเสื้อผ้า
- 6 ห้องน้ำ
- 7 ห้องอาบน้ำ
- 8 Storage
- 9 Master mix
- 9.1 แลกกลาง
- 10 เติมน DNA
- 11 Extraction&Automation
- 12 PCR & Detection
- 13 NGS
- 14 QT
- 15 ไอโอดีนและเซลล์วิทยา
- 16 Blood Bank
- 17 ห้องหัวน้ำ
- 18 ห้องพักเจ้าหน้าที่เวร
- 19 ห้องเตรียมอาหาร
- 20 โถง/ทำงานเจ้าหน้าที่
- 21.ห้องล้าง

แบบแปลนงานปรับปรุงงานเวชศาสตร์ชั้นสูง

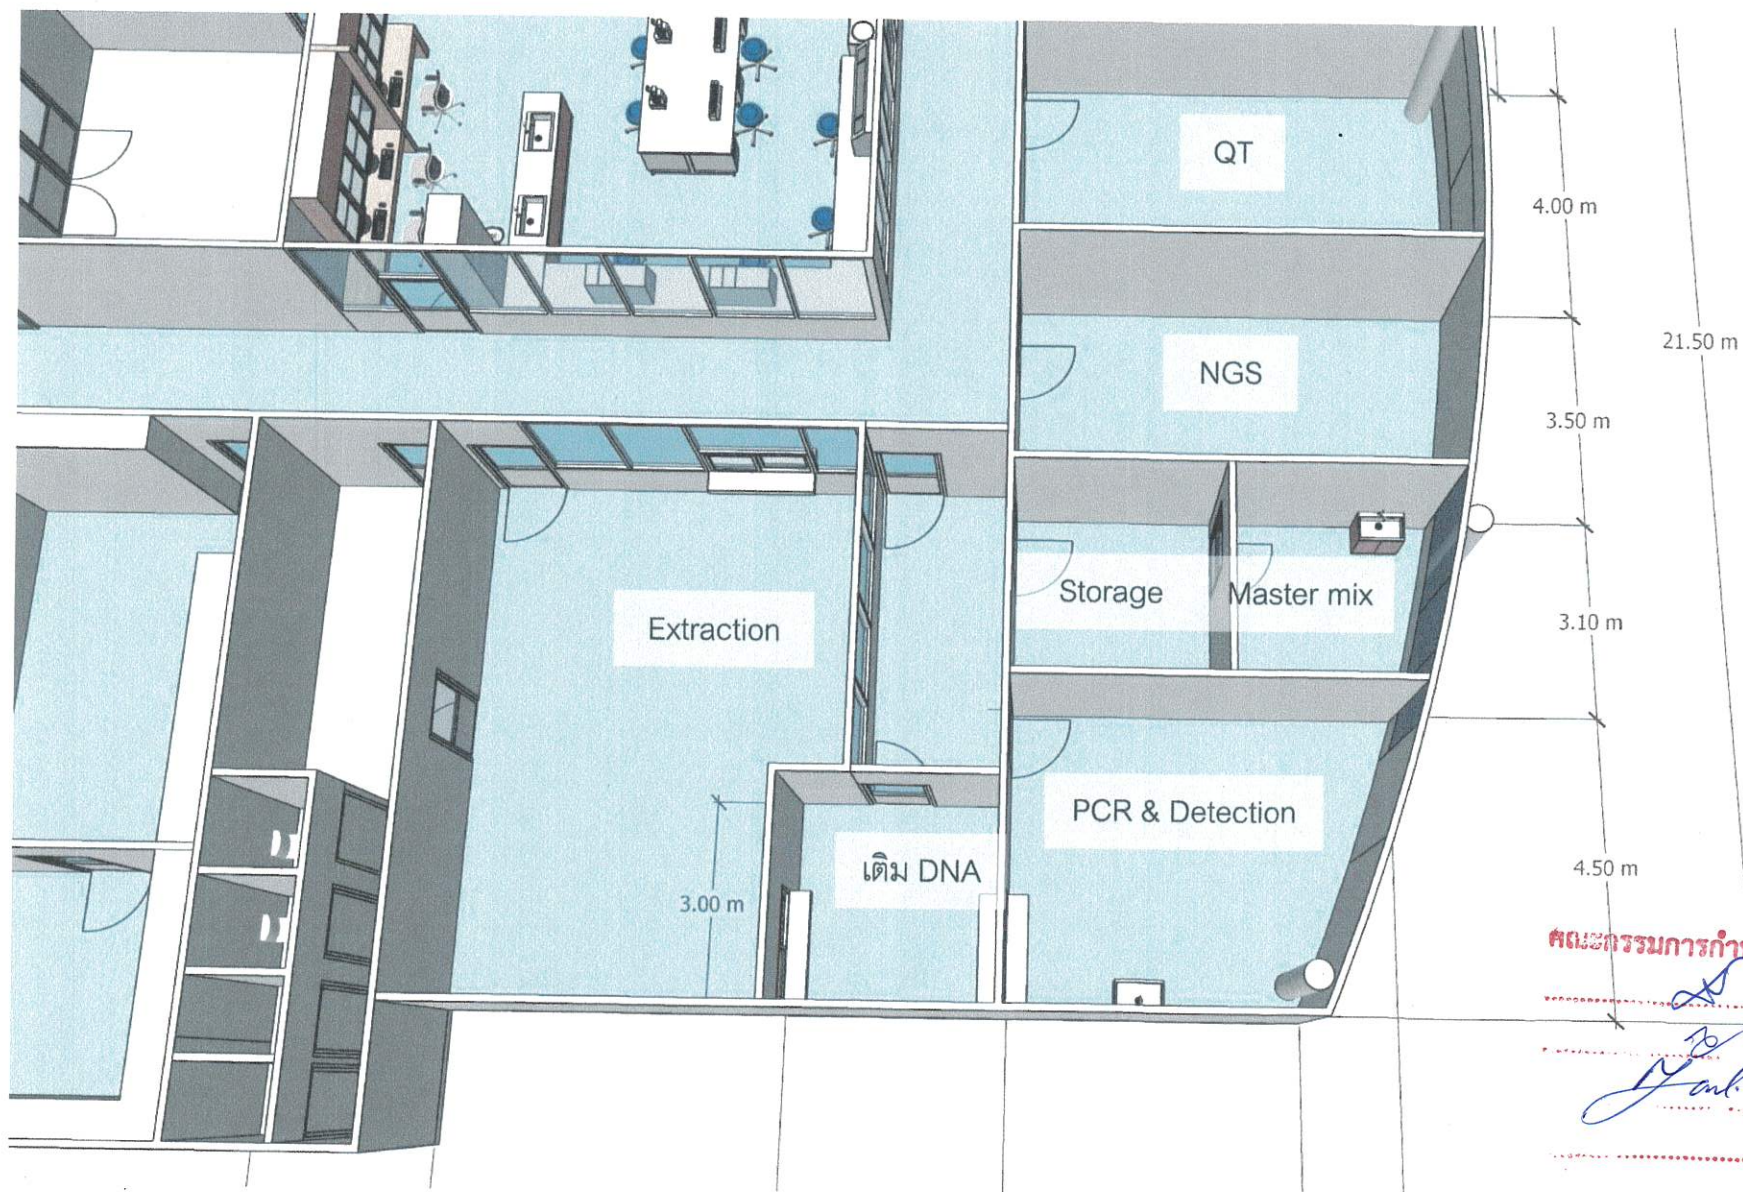


คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแปลนงานปรับปรุงงานเวชศาสตร์ชั้นสูง

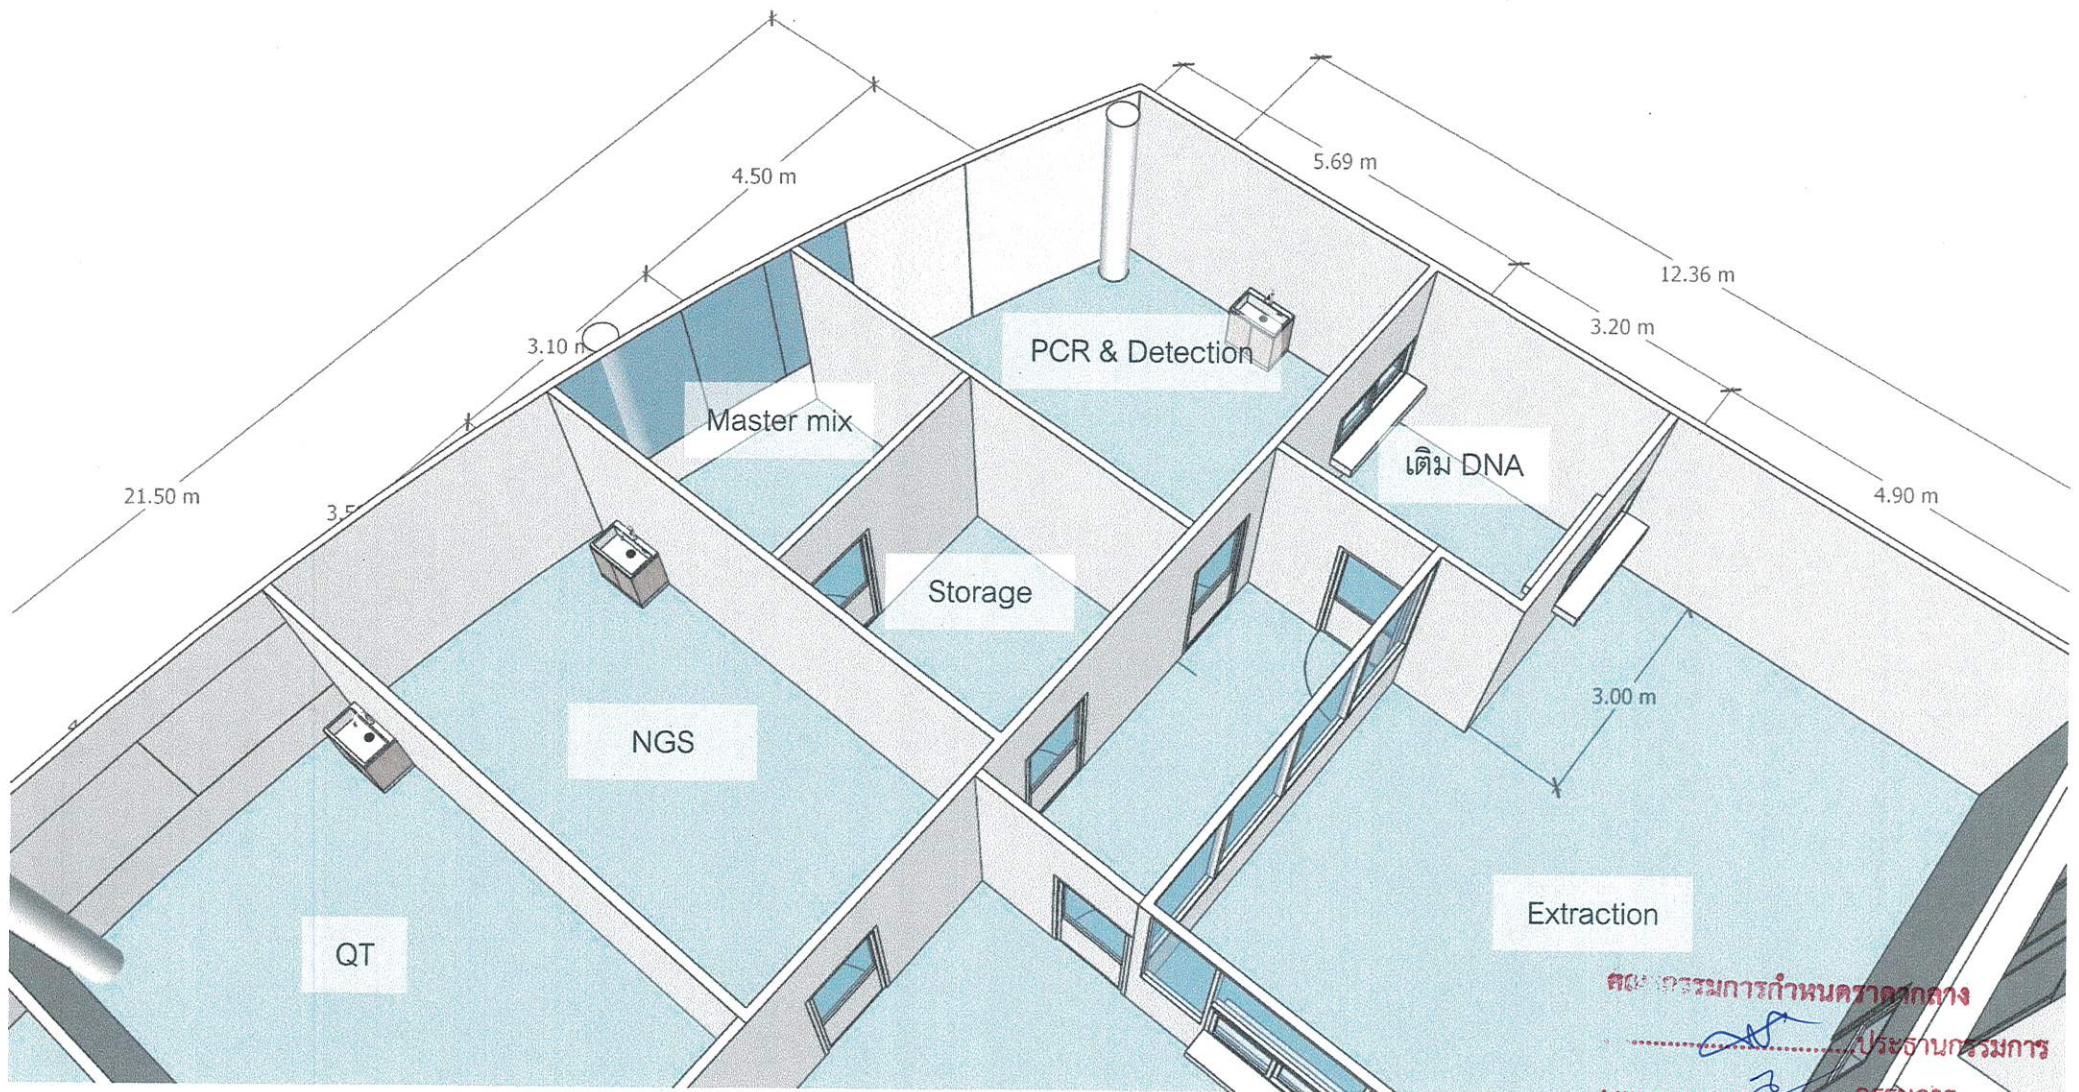


คณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแปลนงานปรับปรุงงานเวชศาสตร์ชั้นสู่ตรี

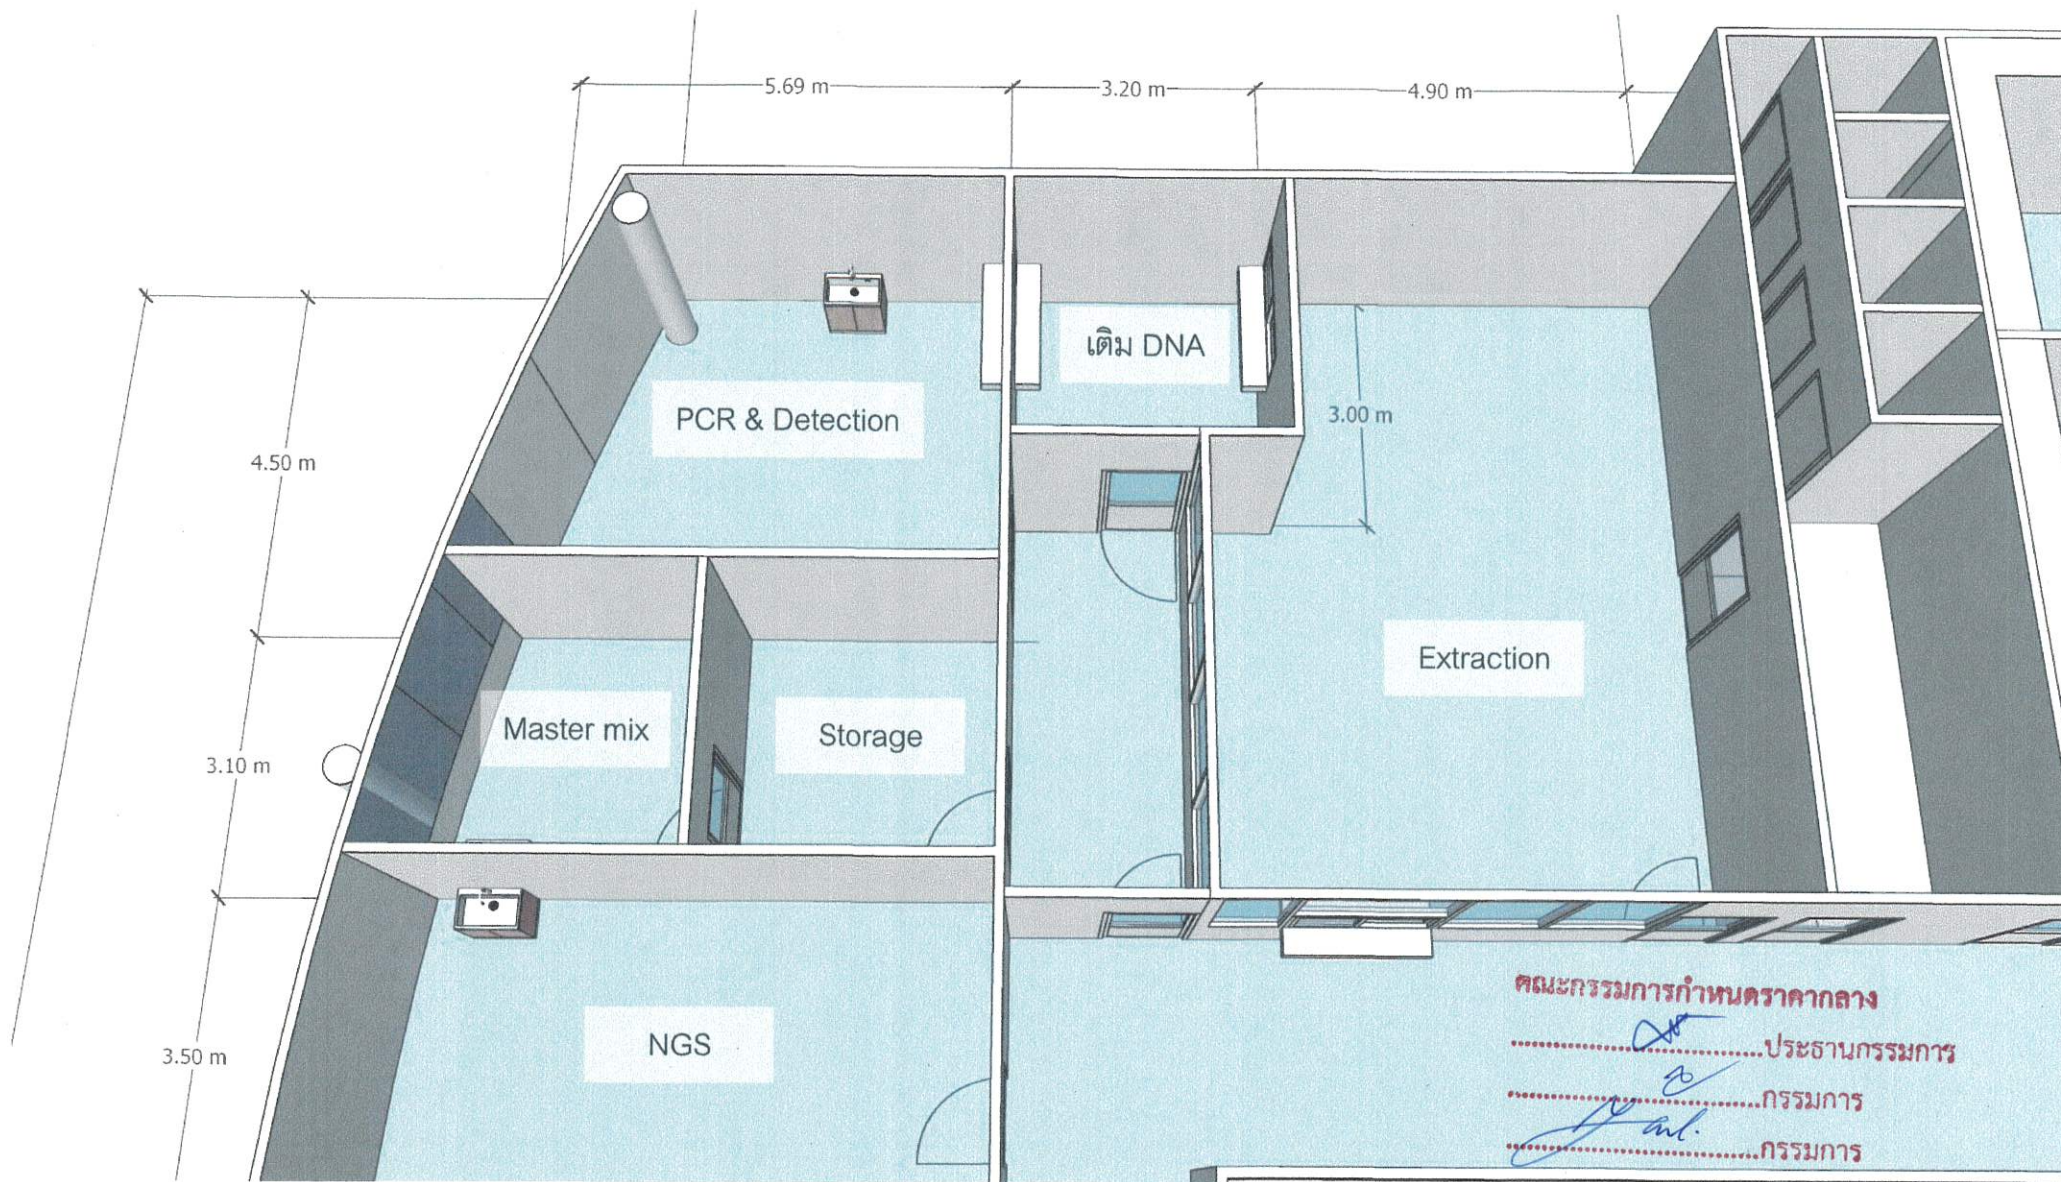

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบแปลนงานปรับปรุงงานเวชศาสตร์ชั้นสูง

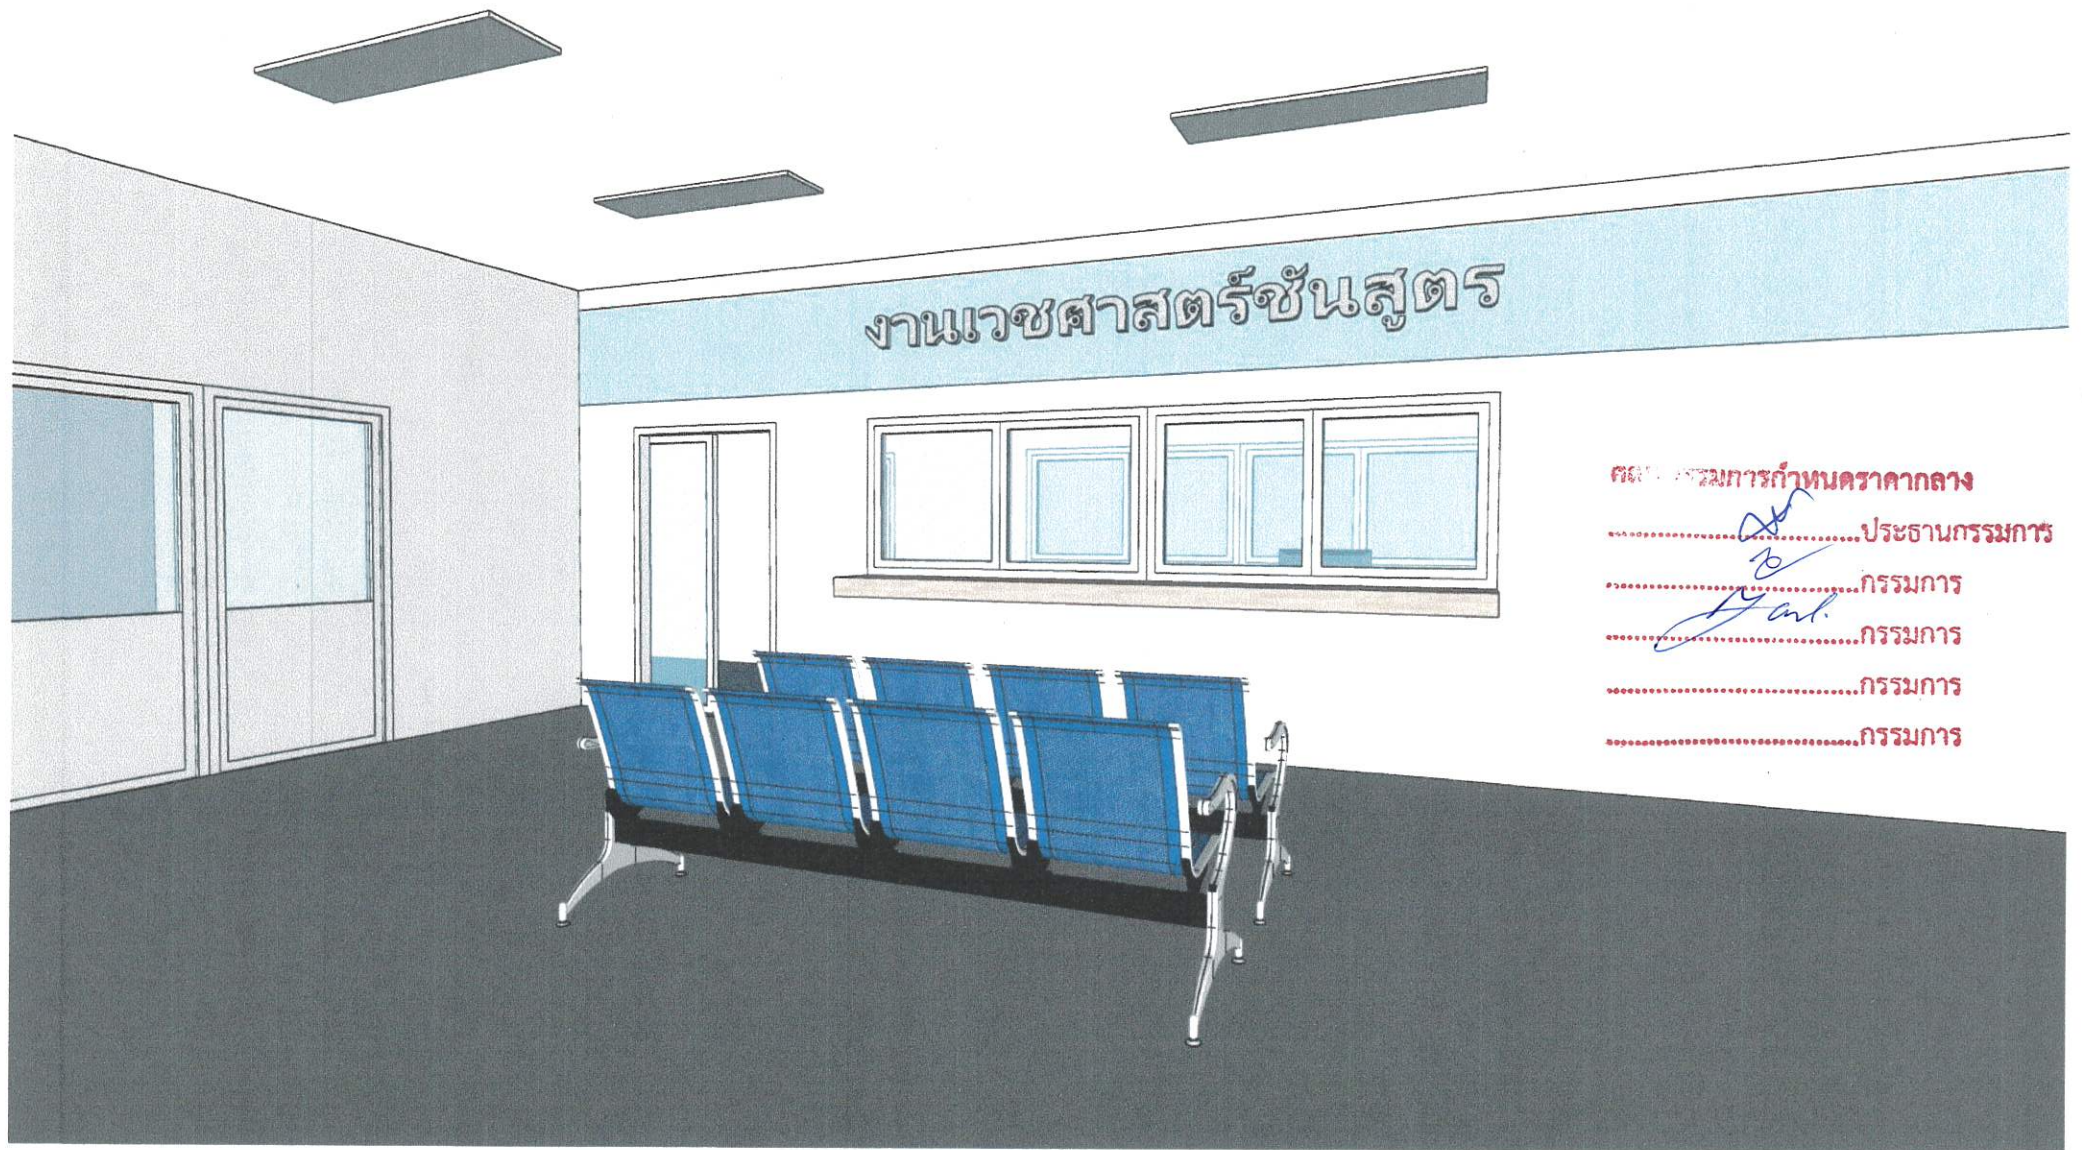

แบบปรับปรุงงานเวชศาสตร์ชั้นสูง 5



แบบปรับปรุงงานเวชศาสตร์ชั้นสูง 5

คณะกรรมการกำหนดคราตกาง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



แบบปรับปรุงงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร 5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



แบบปรับปรุงงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร 5

.....กรรมการกำหนดครุฑกลาง
.....ประธานกรรมการ


.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....



แบบปรับปรุงงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร 5

คณะกรรมการกำหนดครุฑกลาง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

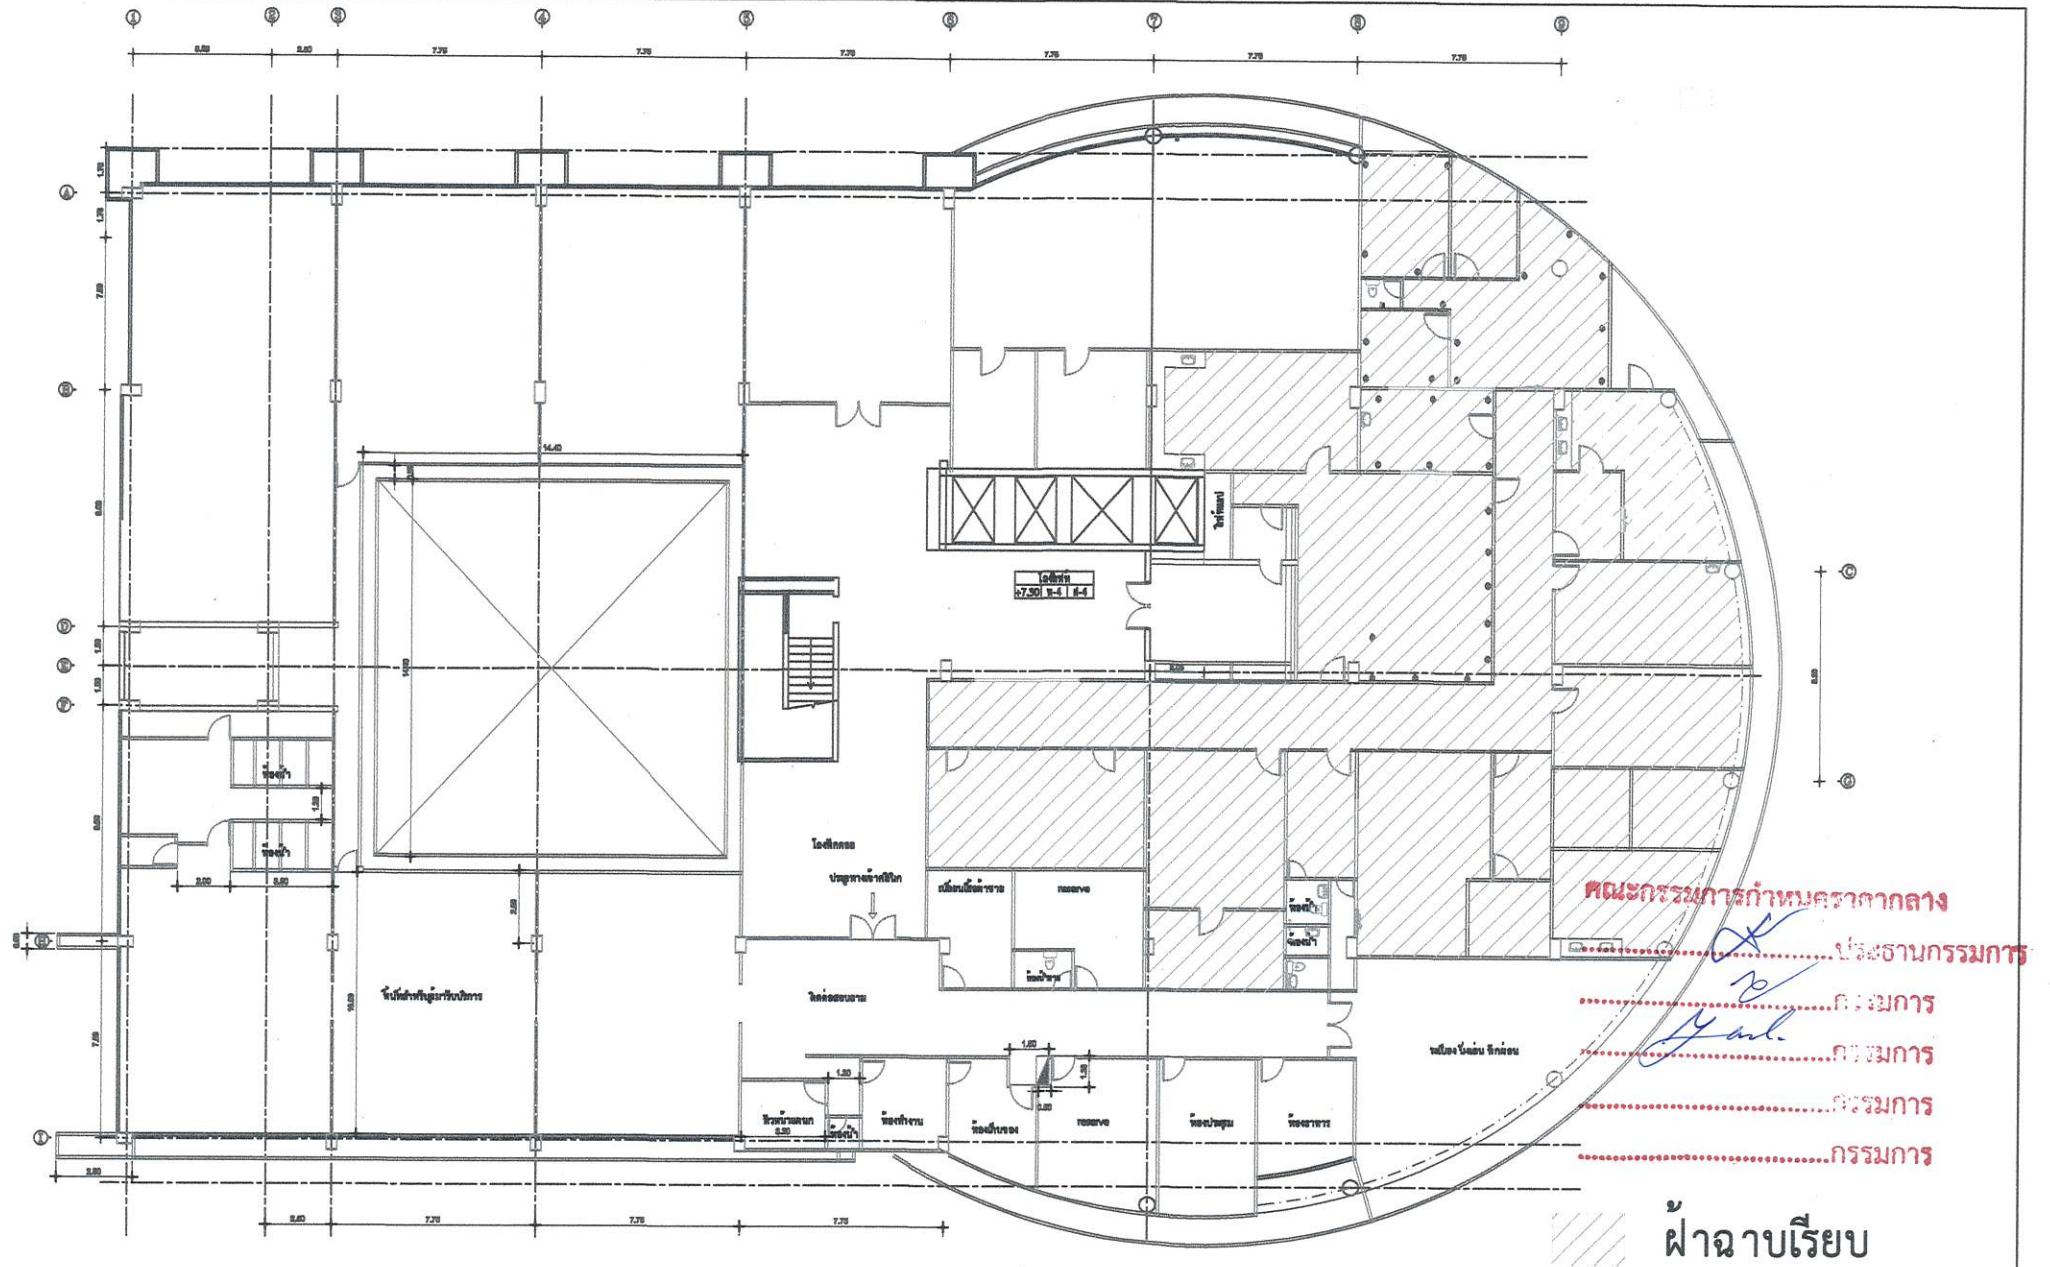


แปลนฝ้าเพดาน

ผ้าฉาบเรียบ

ผ้าทึบ - บาร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

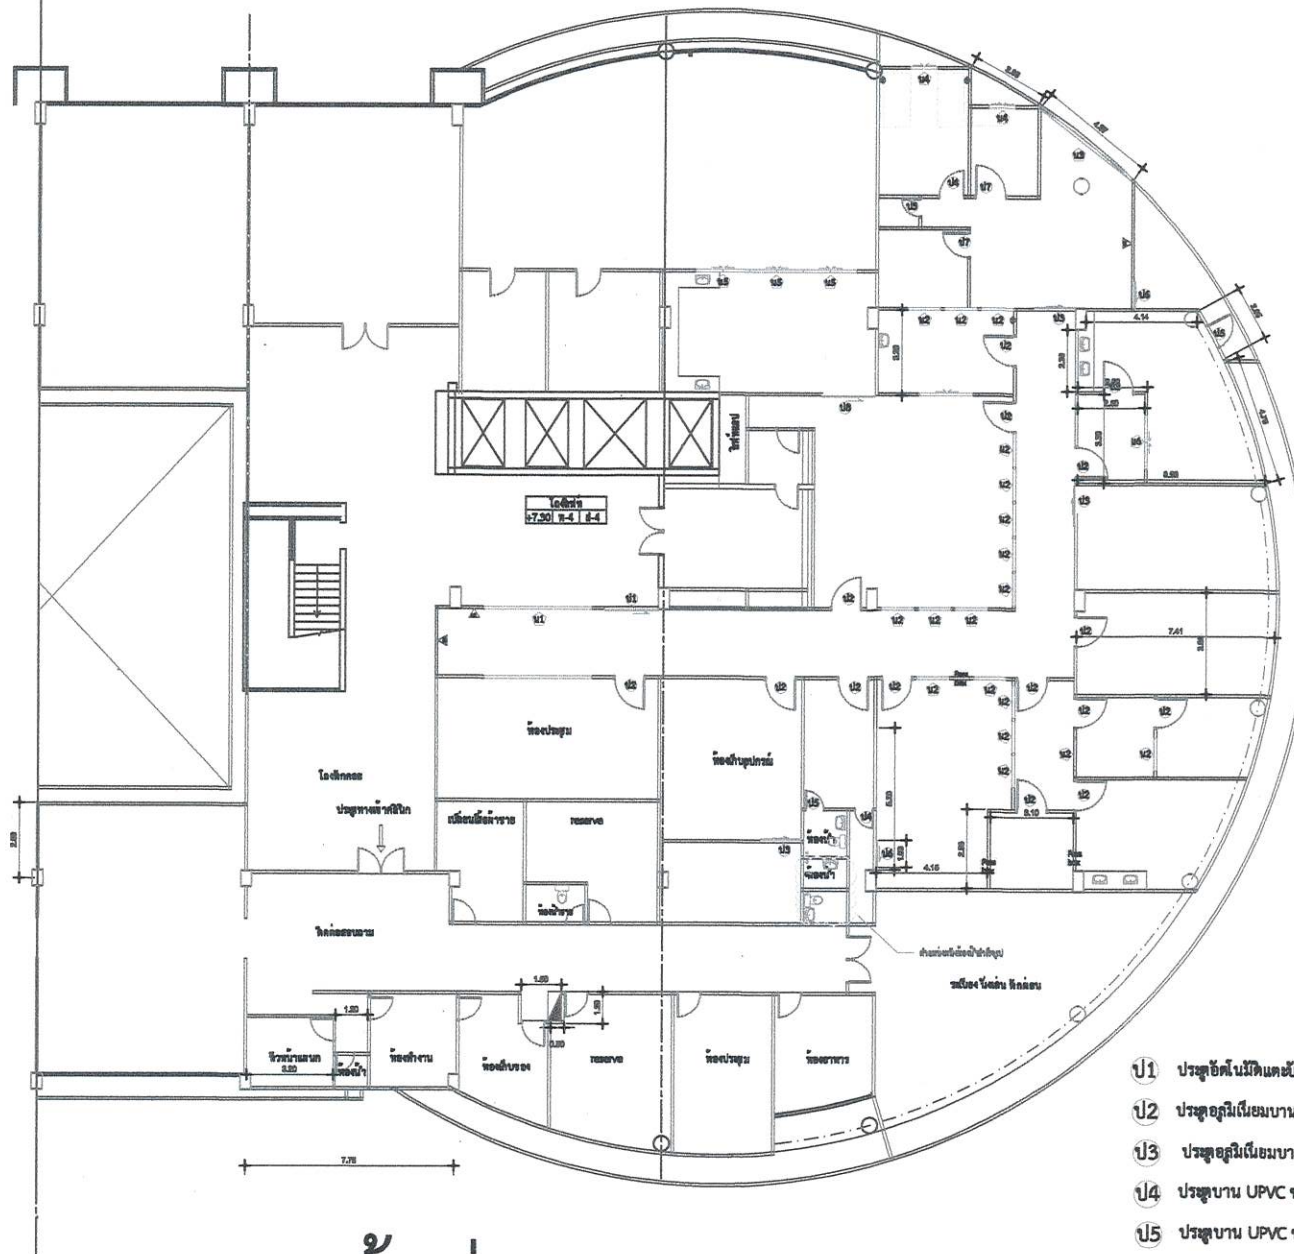

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ


.....กรรมการ

.....กรรมการ

- น1 หน้าต่าง (กxค) ขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 100 ซม.
บานเลื่อนสลับ (อลูมิเนียมสีดำ กระจกใสเขียว) จำนวน 1 ชุด
- น2 หน้าต่าง (กxค) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 200 ซม.
บานคิกค้าย (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว) จำนวน 18 ชุด
- น3 ชุดกระจกอลูมิเนียม พร้อมหน้าต่างบานเปิดต่าง 2 บาน
ขนาดไม่น้อยกว่า กxส 4.30 x 3.50 m. จำนวน 1 ชุด
- น4 ชุดกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ
ขนาดไม่น้อยกว่า กxส 1.00 x 1.00 m. จำนวน 2 ชุด
- น5 หน้าต่าง บานเลื่อนสลับ
ขนาดไม่น้อยกว่า (กxส) 200 x 60 ซม. จำนวน 3 ชุด
- น6 หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ
ขนาดไม่น้อยกว่า กxส 2.00 x สูง 1.00 m. จำนวน 1 ชุด

- ป1 ประตูอัตโนมัติคั่นก่อนเข้าก่อนเข้า บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กxส 1.50 x 2.00 m. จำนวน 1 ชุด
- ป2 ประตูอลูมิเนียมบานหลัก ขนาด (กxส) 120 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว) จำนวน 16 ชุด
- ป3 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 m. จำนวน 3 ชุด
- ป4 ประตูบาน UPVC ขนาด (กxส) 90 x 200 ซม. จำนวน 2 ชุด
- ป5 ประตูบาน UPVC ขนาด (กxส) 70 x 200 ซม. จำนวน 3 ชุด
- ป6 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกเขียวใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 2.00 m. จำนวน 2 ชุด
- ป7 ประตูอลูมิเนียมบานหลัก ขนาด (กxส) 100 x 200 ซม. (อลูมิเนียมสีขาว กระจกใสเขียว) จำนวน 2 ชุด
- ป8 ประตูอัตโนมัติคั่นก่อนเข้า บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กxส 1.50 x 2.00 m. จำนวน 1 ชุด

งานประตู หน้าต่าง

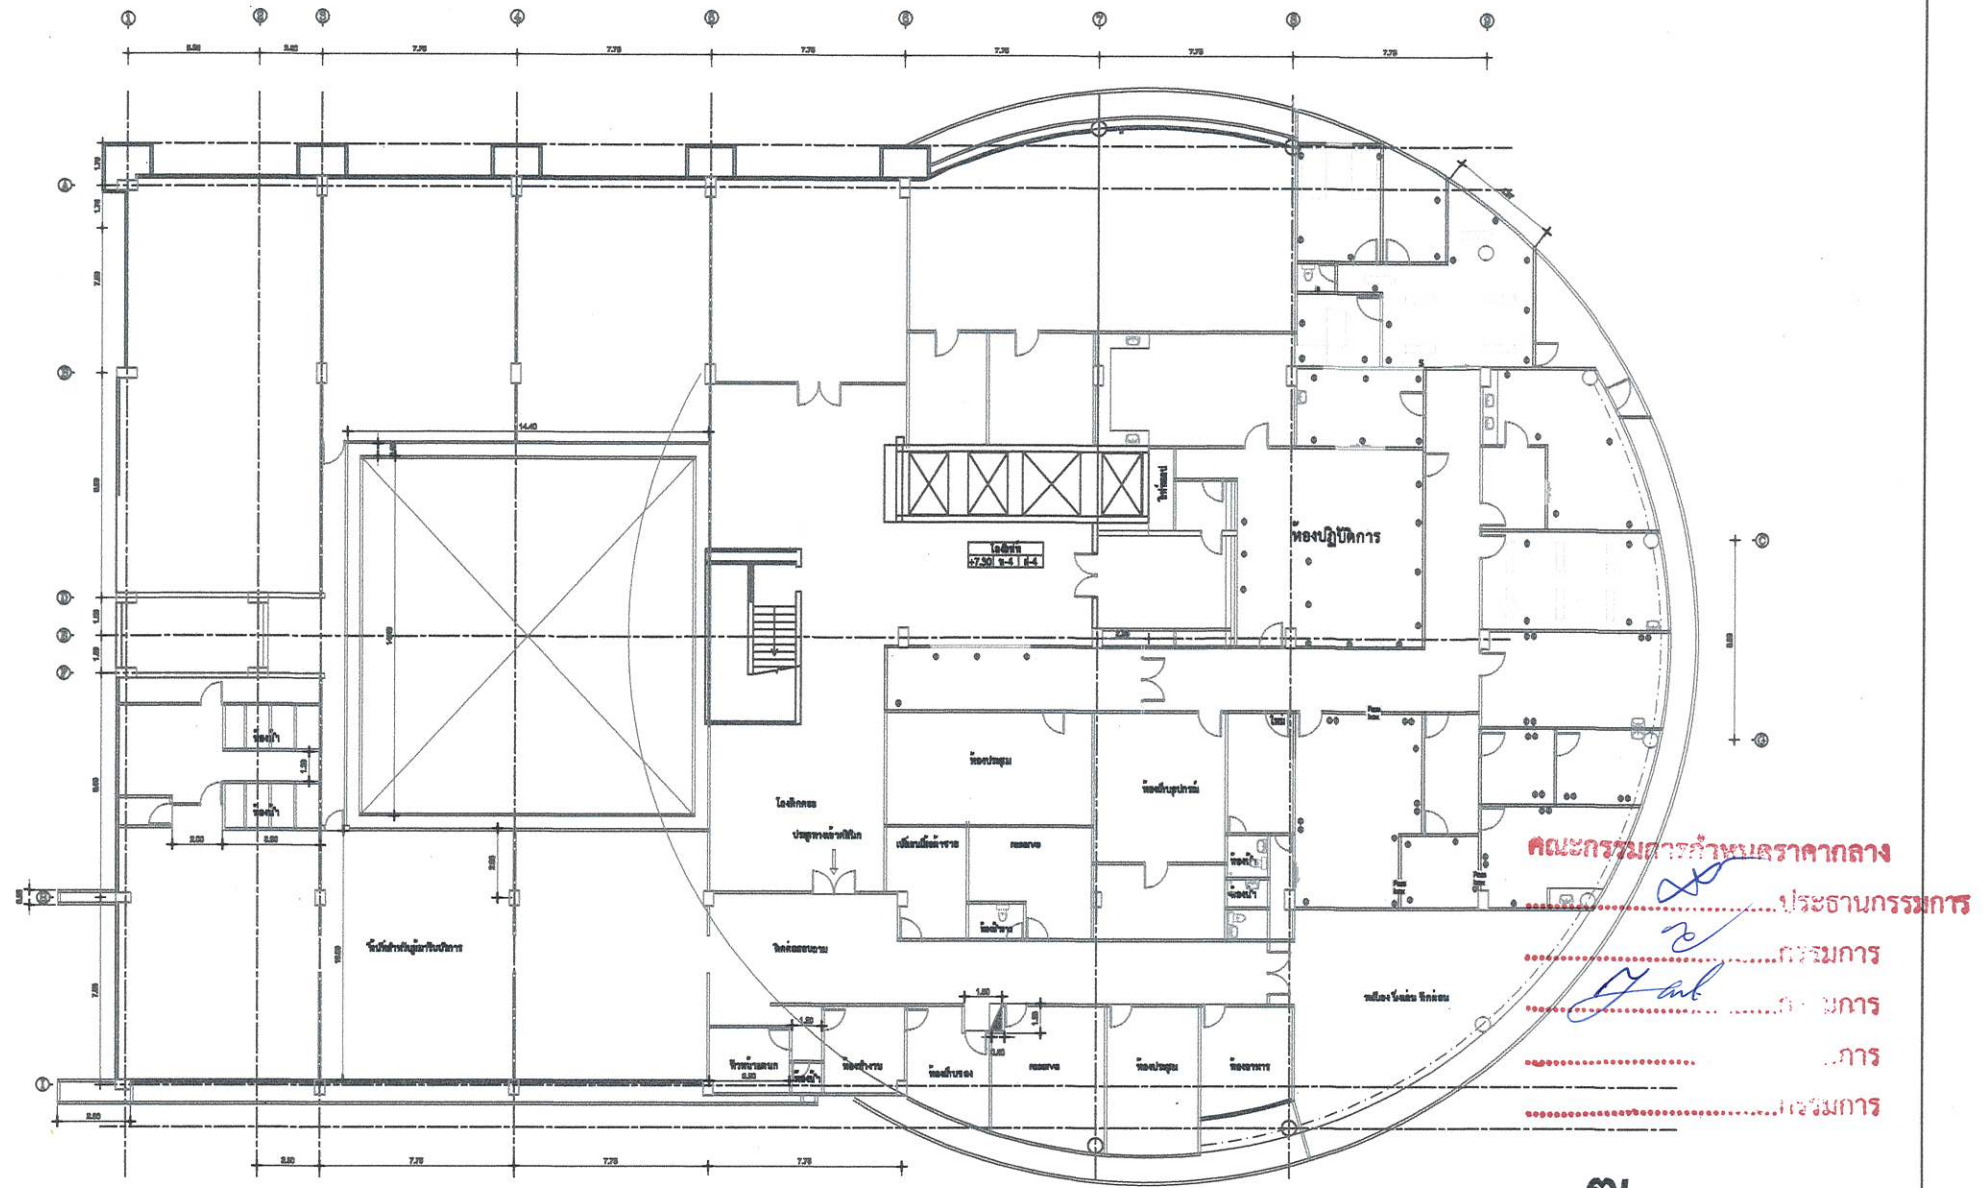

๓
แปลนปลั๊กไฟ

